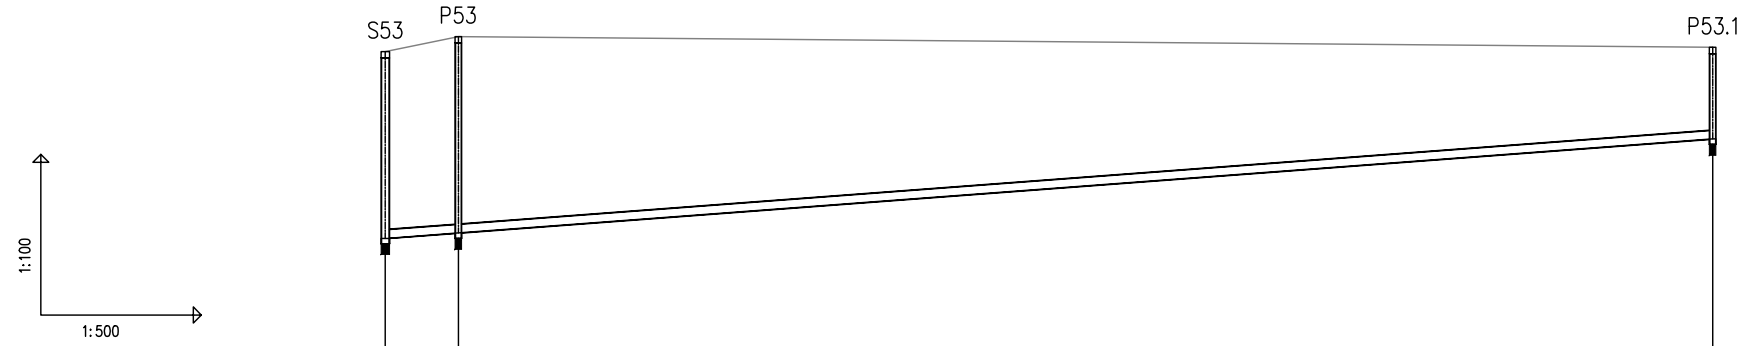
S53
P53
P53.1
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	S53		P53		P53.1
	ø0.800m		ø0.600m		ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.92		170.20		170.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.43		166.53		168.29
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.43		166.53		168.29
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.49		3.67		1.71
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5%				123.95m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8 L=123.95m				
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.82	6.82	117.13	123.95
HEKTOMETRY	S53		P53		P53.1

0

1

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)

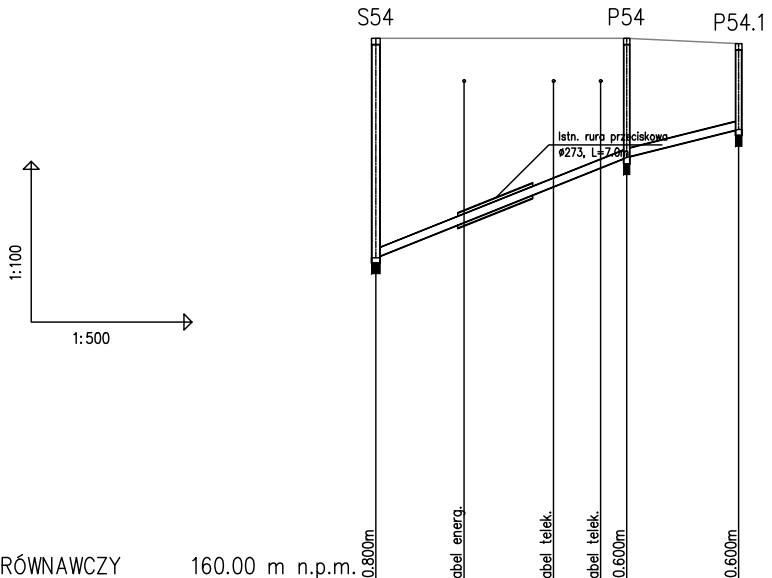
S54
P54
P54.1
Istn. rura przeciskowa
ø273, L=7.0m
1:100
1:500
ø0.800m
kabel energ.
kabel telek.
kabel telek.
ø0.600m
ø0.600m

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m. xxx xxx xxx	ø0.800m	kabel energ.	kabel telek.	kabel telek.	ø0.600m	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.30				170.30	170.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.20	166.86	167.53	167.88	168.07	168.60
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.20				168.07	168.60
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.10				2.23	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	8% 23.43m				5% 10.46m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8 L=33.89m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	8.23 23.43	16.60	21.00	23.43 10.46	33.89
HEKTOMETRY	S54 0				P54	P54.1

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)


S55
P55
1:100
1:500
studnia kaskadowa ø0.800m
ø0.600m

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m. xxx xxx xxx	studnia kaskadowa ø0.800m		ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.50		170.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.00	169.00	169.14
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.00	169.00	169.14
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.50	1.50	1.36
SPADKI, DŁUGOŚCI		2% 7.19m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160 PVC SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.19	7.19
HEKTOMETRY	S55 0		P55

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)



POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m xxx xxx xxx
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)


S58.1
S58.2
S58.3
P58.3

n.p.m.

S58.1	S58.2	TR35	S58.3			P58.3
ø0.800m	ø0.600m	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	ø0.600m	wod. w150 ø150	ogrodzenie	ø0.600m
170.10	170.00	169.50	169.00			169.00
167.57	167.61	167.64	167.72		167.78	167.89
167.57	167.61	167.64	167.72			167.89
2.53	2.39	1.86	1.28			1.11
0.5% 29.27m			1.5% 11.78m			
ø200 PVC SN8 L=29.27m			ø160 PVC SN8			
0.00	8.65	14.77	29.27		33.56	41.05
8.65	6.12	14.50	11.78			
0						




S58
P58
P58.1

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	S58	P58	P58.1
	ø0.800m	ø0.600m	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.10	170.10	170.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	167.57	167.90	168.13
RZĘDNA DNA WYKOPU	167.57	167.90	168.13
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.53	2.20	1.97
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 27.93m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø0.2 L=27.93m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	16.74	27.93
	16.74	11.18	
HEKTOMETRY	0		

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)




S185.1
P185.1
Proj. rura przecisk
ø273, L=7.0m

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	S185.1			P185.1
	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	wod. W150, Rz.o.=167.11	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	168.60			168.60
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.90	166.38	166.75	166.99
RZĘDNA DNA WYKOPU	165.90			166.99
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.70			1.61
SPADKI, DŁUGOŚCI	9% 12.16m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.35	9.50	12.16
	12.16			
HEKTOMETRY	0			

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

kowa

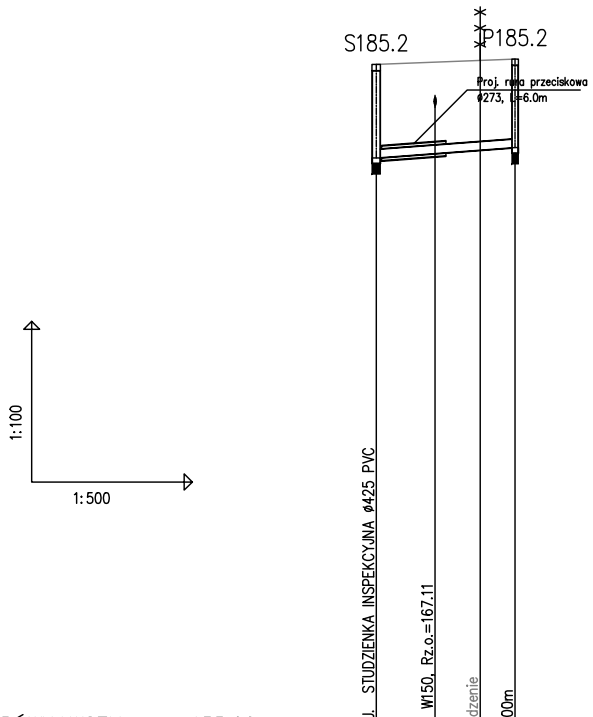
S185.2
P185.2
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=6.0m
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m. xxx xxx xxx	PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA ø425 PVC	wod. W150, Rz.o.=167.11	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.80			167.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.05	166.13	166.20	166.24
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.05			166.24
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.75			1.66
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 12.97m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.50 12.97	9.70	12.97
HEKTOMETRY	S185.2			P185.2

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

0

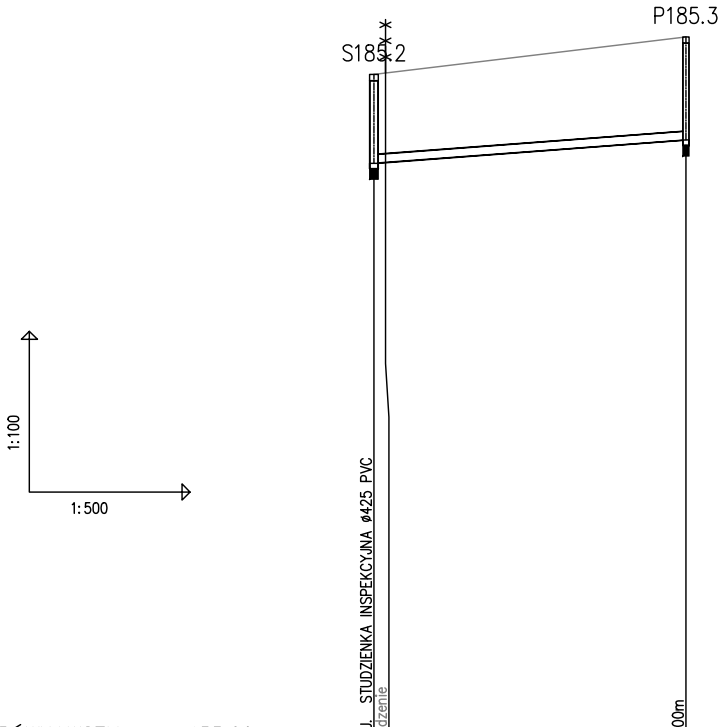
S185.2
P185.3
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m. xxx xxx xxx	PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA ø425 PVC	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.80		168.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.14		166.58
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.14		166.58
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.66		1.92
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 29.13m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8		
ODLEGŁOŚCI	0.00	29.13	29.13
HEKTOMETRY	S185.2		P185.3

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

0

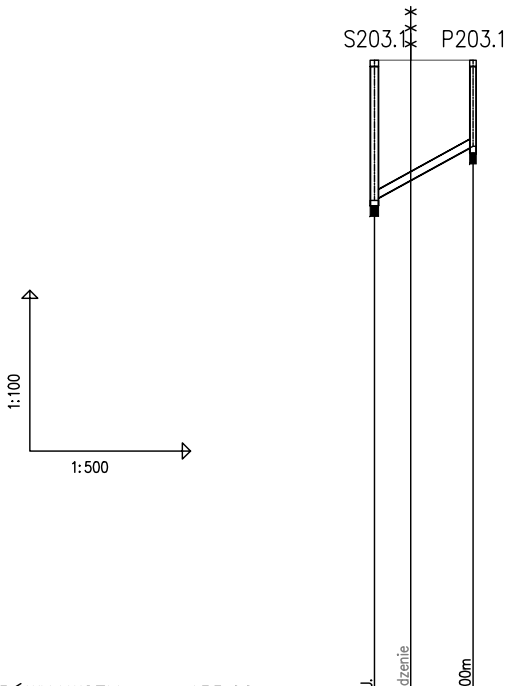
S203.1
P203.1
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m. xxx xxx xxx	PROJ.	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.30		167.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	164.68	165.05	165.69
RZĘDNA DNA WYKOPU	164.68		165.69
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.62		1.61
SPADKI, DŁUGOŚCI	11% 9.21m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160PVC SN8		
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.40 9.21	9.21
HEKTOMETRY	S203.1		P203.1

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

0

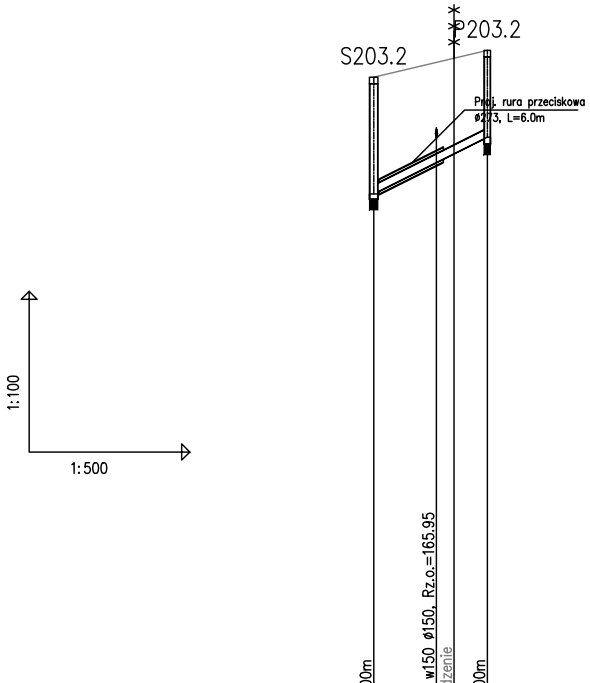
S203.2
P203.2
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=6.0m
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	ø0.800m	wod. w150 ø150, Rz.o.=165.95	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.00			167.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	164.82	165.41		165.88
RZĘDNA DNA WYKOPU	164.82			165.88
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.18			1.62
SPADKI, DŁUGOŚCI		10% 10.61m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160 PVC SN8		
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.85 10.61		10.61
HEKTOMETRY	S203.2			P203.2

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

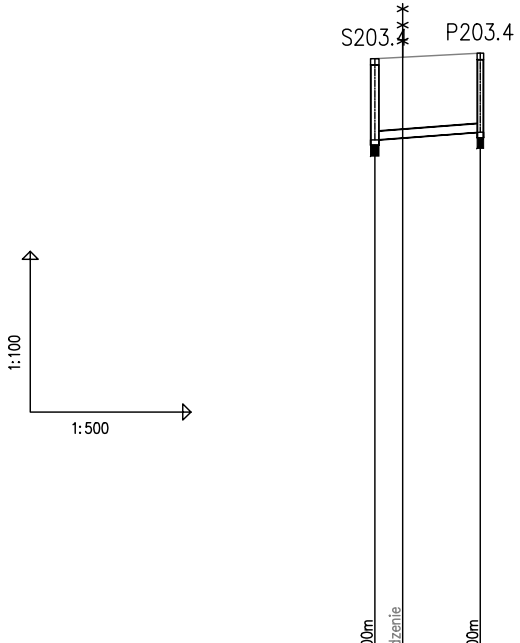
S203.4
P203.4
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	ø0.800m	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	166.60		166.70
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.08	165.12	165.23
RZĘDNA DNA WYKOPU	165.08		165.23
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.52		1.47
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5% 9.86m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160 PVC SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.60 9.86	9.86
HEKTOMETRY	S203.4		P203.4

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

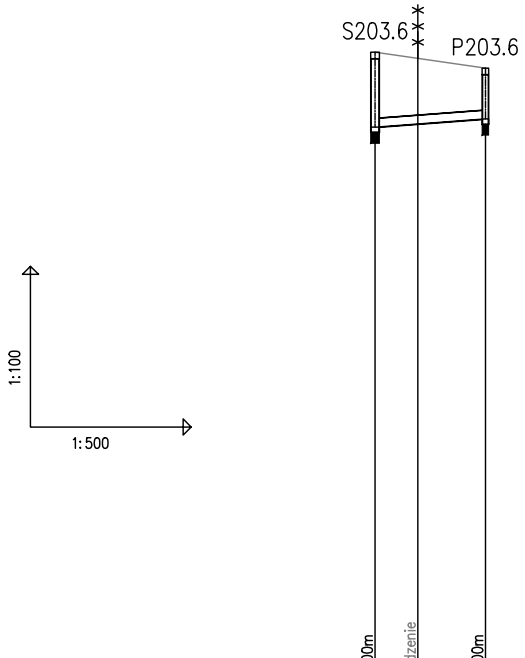
S203.6
P203.6
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	ø0.800m	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.00		166.70
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.60	165.66	165.75
RZĘDNA DNA WYKOPU	165.60		165.75
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.40		0.95
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5% 10.30m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160 PVC SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.00 10.30	10.30
HEKTOMETRY	S203.6		P203.6

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)


S205,3
P205,3
1:100
1:500
PROJ. STUDZIENKA ø425 PVC
w150, Rz.o.=163.92
PROJ. STUDZIENKA ø315 PVC

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

RZĘDNA TERENU ISTN.	165.50		166.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	164.30		164.47
RZĘDNA DNA WYKOPU	164.30		164.47
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.20		1.53
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5% 11.49m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160 PVC SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.00	11.49	11.49
HEKTOMETRY	S205,3		P205,3

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)

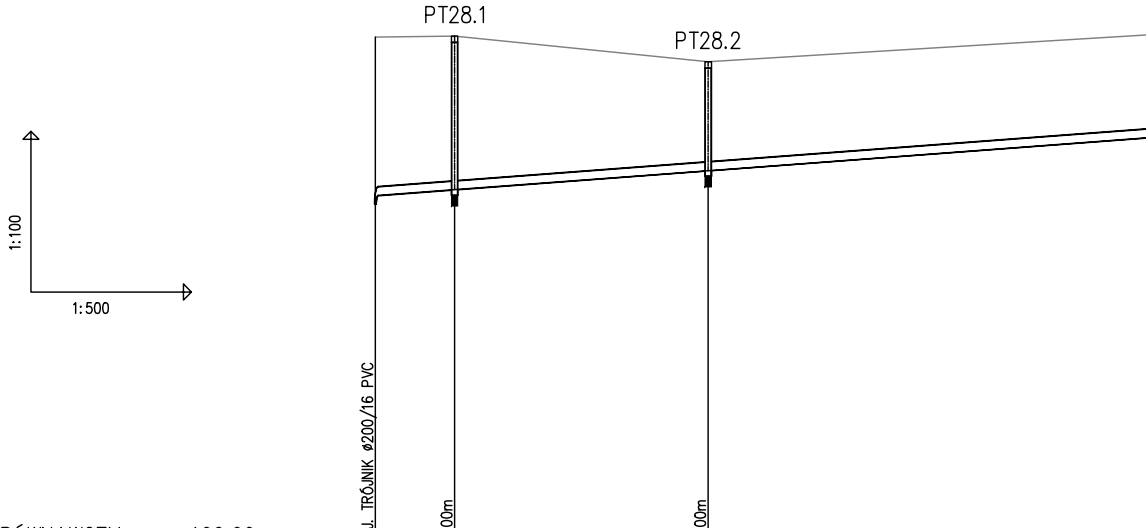
PT28.1
PT28.2
1:100
1:500
PROJ. TRÓJNIK ø200/16 PVC
ø0.600m
ø0.600m

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

RZĘDNA TERENU ISTN.	169.76		169.78		169.30	
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.80		166.91		167.27	
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.80		166.91		167.27	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.96		2.87		2.03	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5%					
ŚREDNICA, MATERIAŁ						
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.39	7.39	23.69	31.08	
HEKTOMETRY	TR28.1		PT28.1		PT28.2	

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)

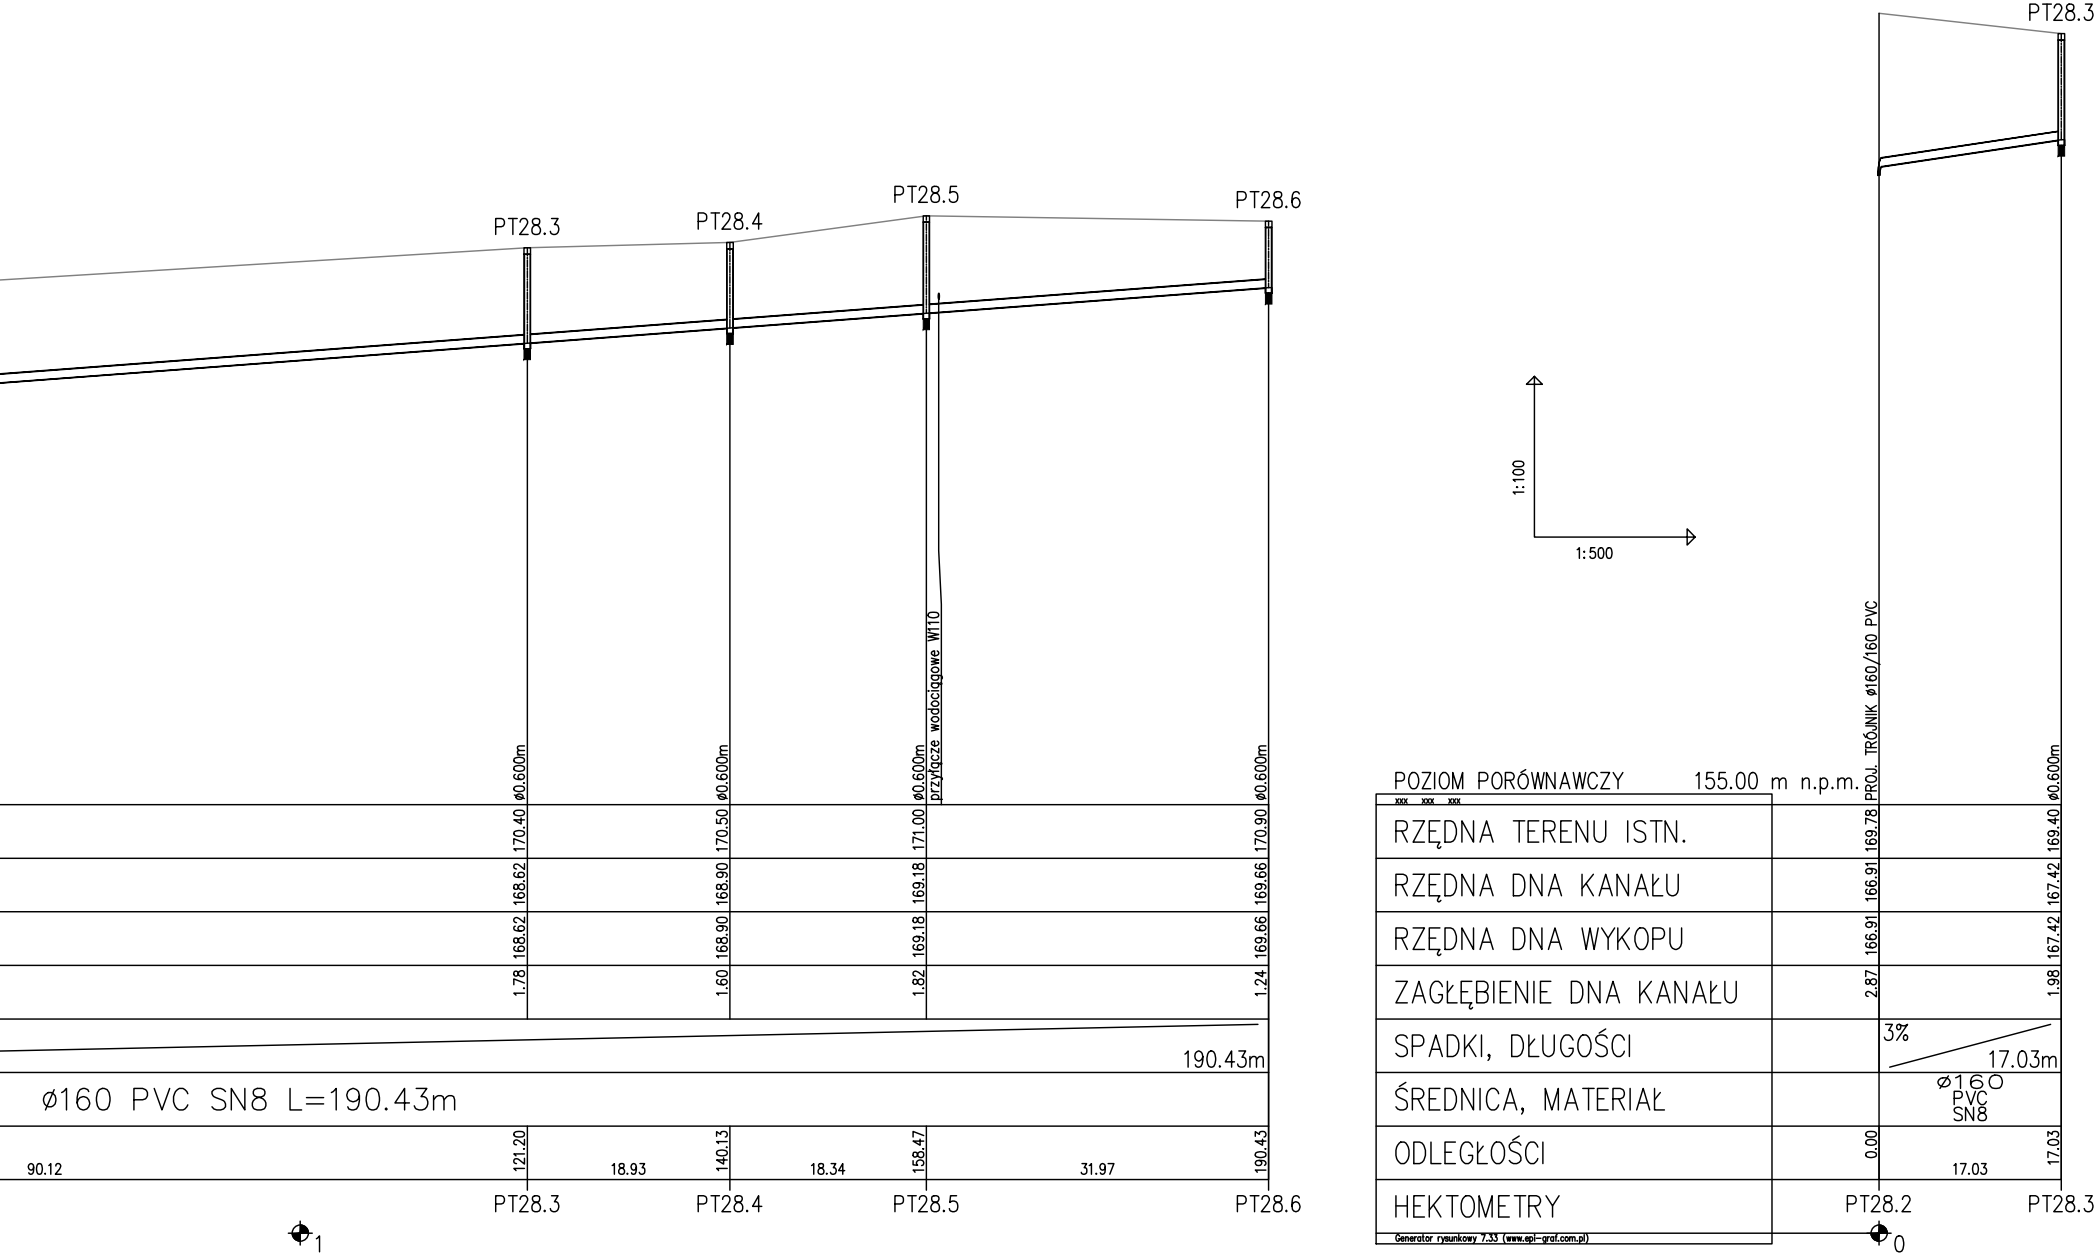
PT28.3
PT28.4
PT28.5
PT28.6
PT28.3
przyłącze wodociągowe W110
PROJ. TRÓJNIK ø160/160 PVC
1:100
1:500
1
0

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	PT28.3	PT28.4	PT28.5	PT28.6
	ø0.600m	ø0.600m	ø0.600m	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.40	170.50	171.00	170.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	168.62	168.90	169.18	169.66
RZĘDNA DNA WYKOPU	168.62	168.90	169.18	169.66
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.78	1.60	1.82	1.24
SPADKI, DŁUGOŚCI				190.43m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8 L=190.43m			
ODLEGŁOŚCI	121.20	140.13	158.47	190.43
HEKTOMETRY	PT28.3	PT28.4	PT28.5	PT28.6

Odległości między punktami: 90.12; 18.93; 18.34; 31.97

	PT28.2		PT28.3
	PROJ. TRÓJNIK ø160/160 PVC		ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.78		169.40
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.91		167.42
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.91		167.42
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.87		1.98
SPADKI, DŁUGOŚCI		3% 17.03m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160 PVC SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.00	17.03	17.03
HEKTOMETRY	PT28.2		PT28.3

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

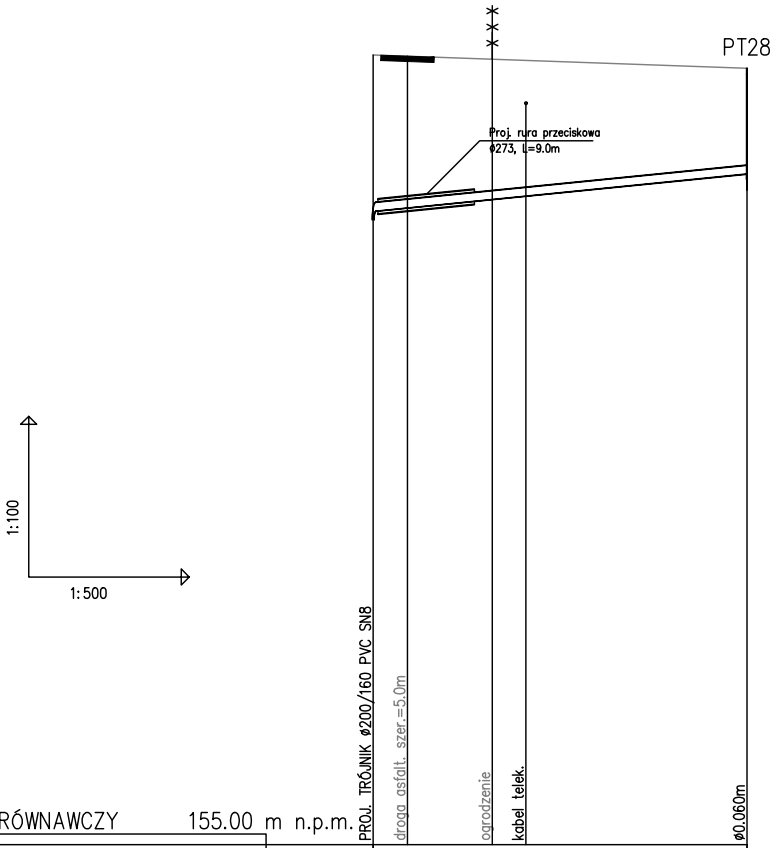
PT28
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=9.0m
1:100
1:500
PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC SN8
droga asfalt. szer.=5.0m
ogrodzenie
kabel telek.
ø0.060m

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	TR28				PT28
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.75				169.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.83	166.84	167.05	167.12	167.53
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.83				167.53
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.92				1.97
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 34.90m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8				
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.20	11.13	14.25 34.90	34.90
HEKTOMETRY	TR28 0				PT28

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

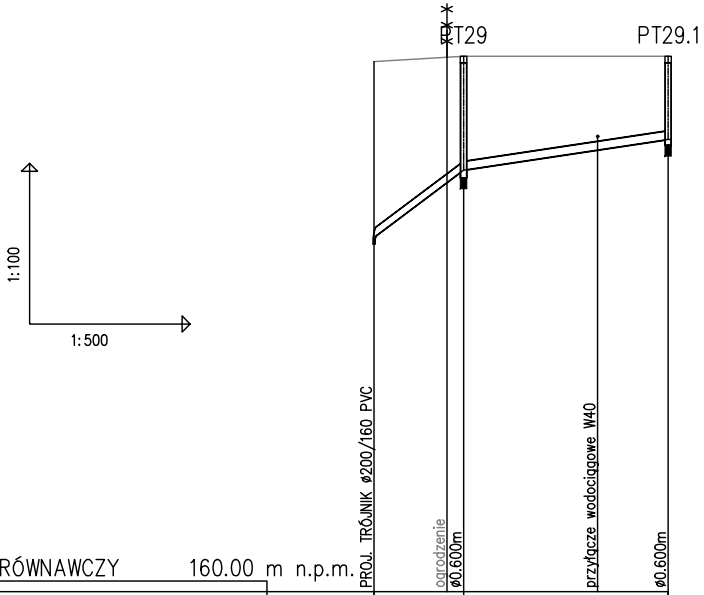
PT29
PT29.1
1:100
1:500
PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC
ogrodzenie
ø0.600m
przyłącze wodociągowe W40
ø0.600m

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	TR29		PT29		PT29.1
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.90		170.00		170.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.62	167.64	167.87	168.25	168.45
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.62		167.87		168.45
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.28		2.13		1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	15% 8.36		3% 19.11m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8 L=27.46m				
ODLEGŁOŚCI	0.00 8.36	6.80	8.36	19.11 20.86	27.46
HEKTOMETRY	TR29 0		PT29		PT29.1

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

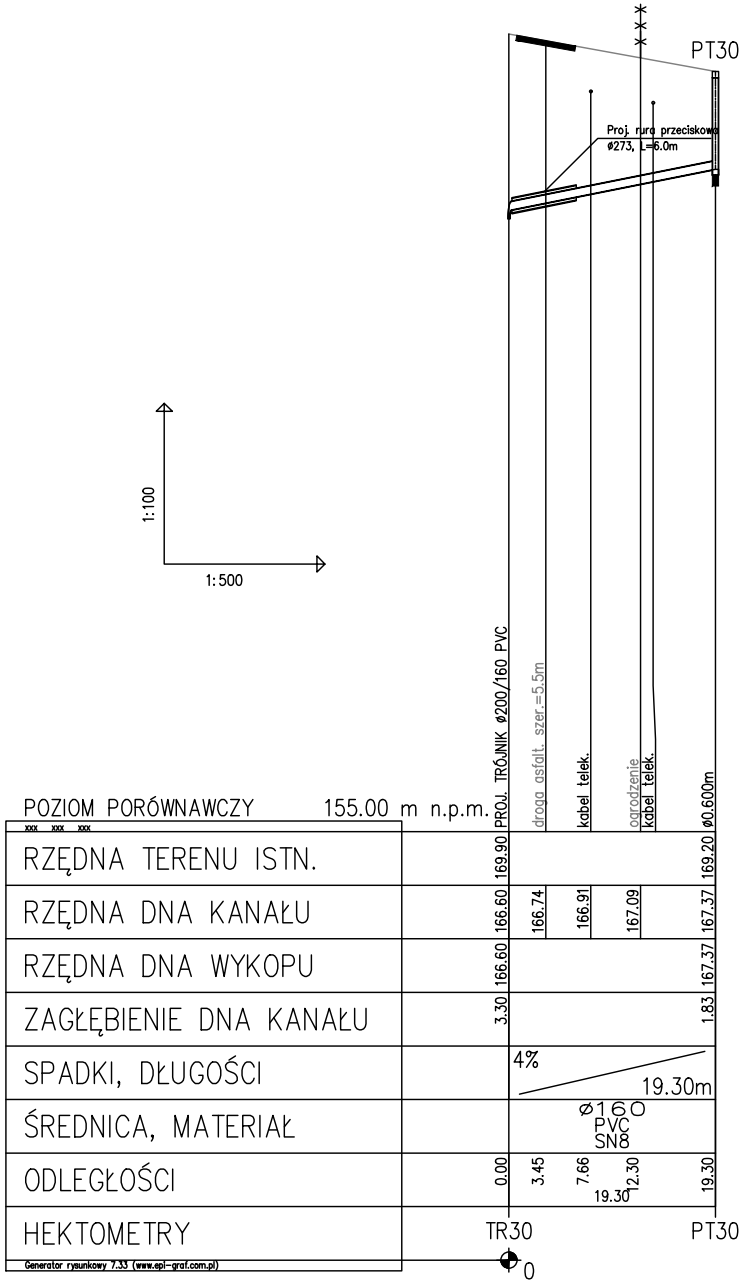
PT30
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=6.0m
1:100
1:500
Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	droga asfalt. szer.=5.5m	kabel telek.	ogrodzenie kabel telek.	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.90				169.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.60	166.74	166.91	167.09	167.37
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.60				167.37
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.30				1.83
SPADKI, DŁUGOŚCI	4% 19.30m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8				
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.45	7.66 19.30	12.30	19.30
HEKTOMETRY	TR30 0				PT30

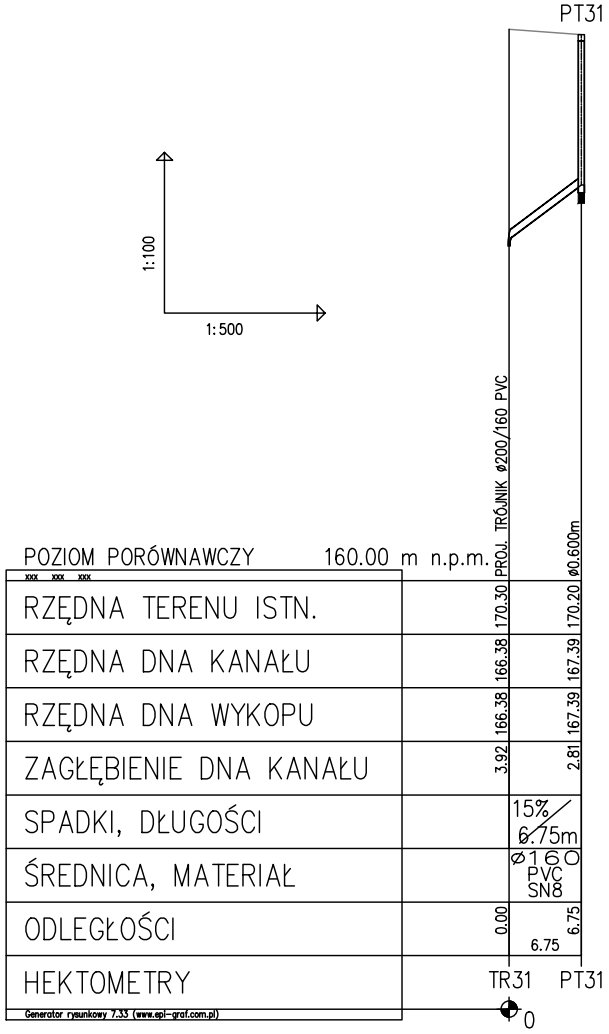
PT31
1:100
1:500
Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.30	170.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.38	167.39
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.38	167.39
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.92	2.81
SPADKI, DŁUGOŚCI	15% 6.75m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8	
ODLEGŁOŚCI	0.00 6.75	6.75
HEKTOMETRY	TR31 0	PT31

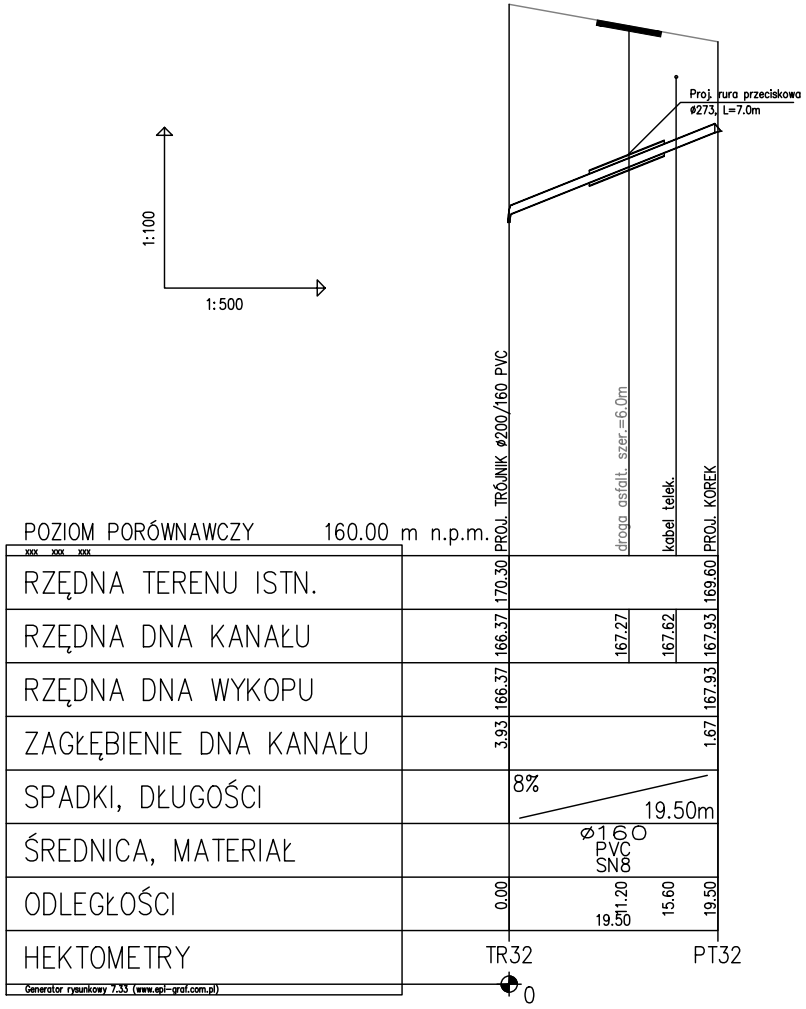
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=7.0m
1:100
1:500
Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	droga asfalt. szer.=6.0m	kabel telek.	PROJ. KOREK
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.30			169.60
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.37	167.27	167.62	167.93
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.37			167.93
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.93			1.67
SPADKI, DŁUGOŚCI	8% 19.50m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.00	11.20 19.50	15.60	19.50
HEKTOMETRY	TR32 0			PT32

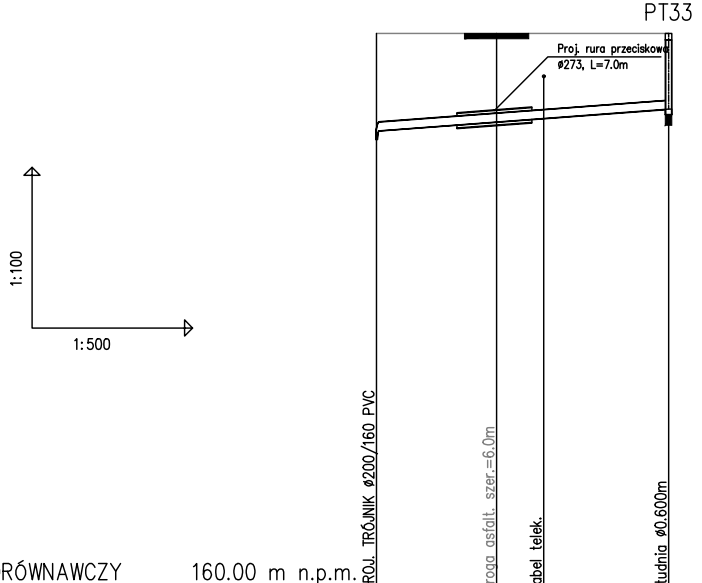
PT33
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=7.0m
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	droga asfalt. szer.=6.0m	kabel telek.	studnia ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.50			170.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	168.68	168.85	168.91	169.09
RZĘDNA DNA WYKOPU	168.68			169.09
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.82			1.41
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 27.27m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.00	11.20	15.60 27.27	27.27
HEKTOMETRY	TR33			PT33

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)

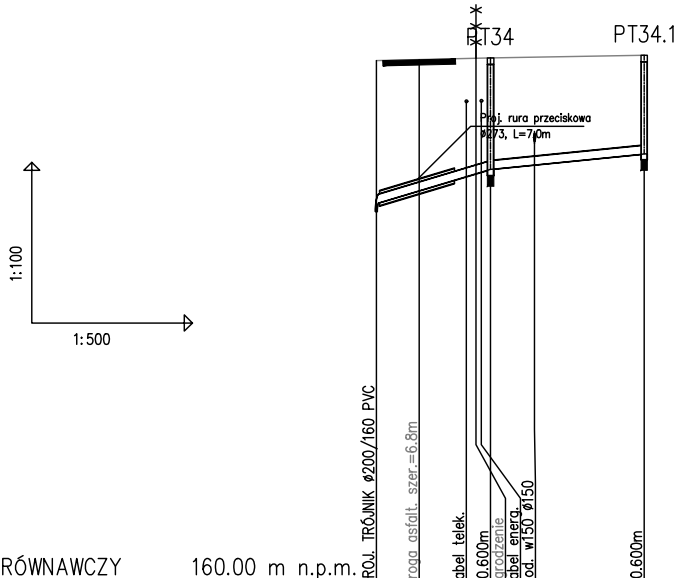
PT34
PT34.1
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=7.0m
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	droga asfalt. szer.=6.8m	kabel telek.	ø0.600m	ogrodzenie	kabel energ.	wod. w150 ø150	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	169.90			169.95				170.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	167.23	167.27	167.73	167.87			167.95	168.16
RZĘDNA DNA WYKOPU	167.23			167.87				168.16
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.67			2.08				1.84
SPADKI, DŁUGOŚCI	6% 10.67m			2% 14.35m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8 L=25.01m							
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.00 10.67	8.40	10.67			14.77 14.35	25.01
HEKTOMETRY	TR34			PT34				PT34.1

0

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)



POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33 (www.epl-graf.com.pl)


PT35
PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC
ogrodzenie
ø0.600m

n.p.m.

	TR35	ogrodzenie	PT35
	169.50		169.50
	167.64	167.68	167.80
	167.64		167.80
	1.86		1.70
	1.5% 10.81m		
	ø0.2		
	0.00	2.90	10.81
		10.81	
	TR35		PT35

0

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

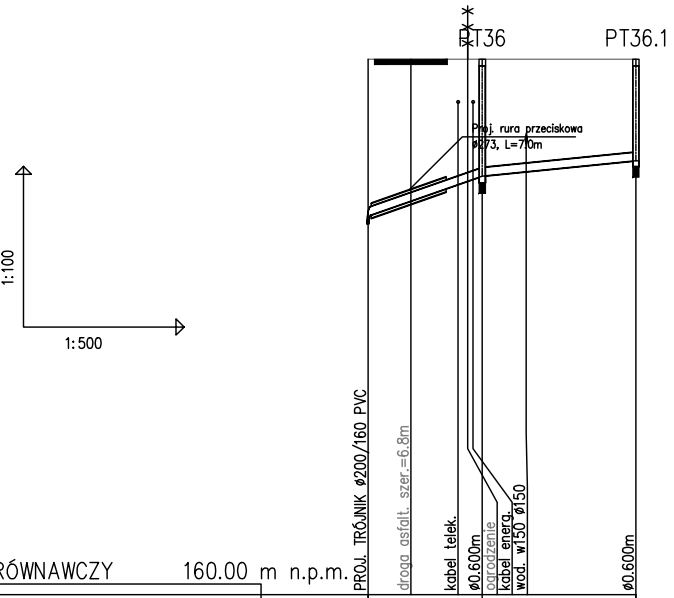
1:100
1:500
PT36
PT36.1
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=7.0m
PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC
droga asfalt. szer.=6.8m
kabel telek.
ø0.600m
ogrodzenie
kabel energ.
wod. w150 ø150
ø0.600m

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	droga asfalt. szer.=6.8m	kabel telek.	ø0.600m	ogrodzenie kabel energ. wod. w150 ø150	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	170.00			170.00		170.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	167.07	167.35	167.66	167.82	167.90	168.10
RZĘDNA DNA WYKOPU	167.07			167.82		168.10
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.93			2.18		1.90
SPADKI, DŁUGOŚCI	7% 10.67m			2% 14.35m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8 L=25.01m					
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.00 10.67	8.40	10.67	14.77 14.35	25.01
HEKTOMETRY	TR36			PT36		PT36.1

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

0

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

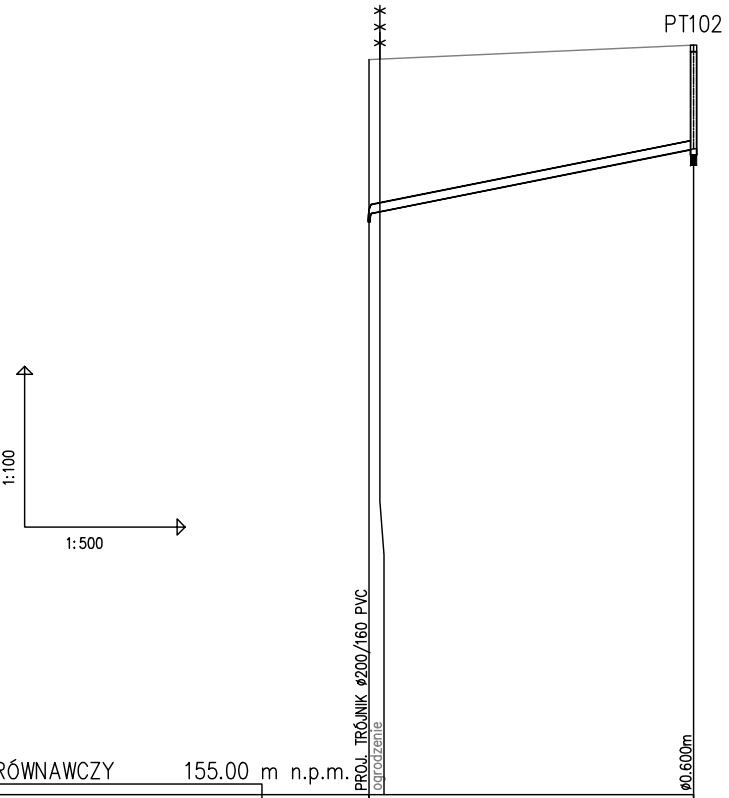
1:100
1:500
PT102
PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC
ogrodzenie
ø0.600m

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	168.73		169.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.85		167.06
RZĘDNA DNA WYKOPU	165.85		167.06
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.88		1.94
SPADKI, DŁUGOŚCI	4% 30.30m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8		
ODLEGŁOŚCI	0.00	30.30	30.30
HEKTOMETRY	TR102		PT102

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

0


PT103
Proj. rura przeciskowa
ø273, L=6.0m
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	wod. W150, Rz.o.=167.11	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.80			167.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.05	166.13	166.20	166.28
RZĘDNA DNA WYKOPU	166.05			166.28
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.75			1.62
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 15.64m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 PVC SN8			
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.50	9.70 15.64	15.64
HEKTOMETRY	TR103 0			PT103

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)


PT112
1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	PROJ. TRÓJNIK ø200/160 PVC	ogrodzenie	ø0.600m
RZĘDNA TERENU ISTN.	167.20		167.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	164.73	165.07	165.65
RZĘDNA DNA WYKOPU	164.73		165.65
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.47		1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	10% 9.21m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160PVC SN8		
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.40 9.21	9.21
HEKTOMETRY	TR112 0		PT112

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BOGUMIŁ KOZIARSKI
ŚWINIOKIERZ DWORSKI 12, 97-226 ŻELECHLINEK

	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Gmina Rzeczyca"
Opracował	04.2016	Wiktor Pecyna		
		LOD/1374/POOS/10		Tytuł rys.: Profil przyłaczy kanalizacji sanitarnej
Sprawdził	04.2016	Marcin Kaczmarek		
		LOD/2281/PWOS/13		
Skala	1:100/500	Stadium: projekt budowlany - wyk.	Nr zlec.	Nr rys. 3.8