

Rzeszyca, dnia 20. maja 2021r.

UG-RUK. 10.W.2021.MSz


Warunki techniczne
na przyłączenie do sieci wodociągowej

1. Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej z instalacjami Odbiorcy;
 - 1) Włączenie do sieci wodociągowej \varnothing 150 PCV, znajdującej się w działce o nr ewid. 869/11 obręb 18 m. Rzeszyca.
 - 2) Za pomocą wybudowanego przyłącza wodociągowego doprowadzona zostanie woda do nieruchomości Inwestora znajdująca się pod adresem; Rzeszyca ul. Parkowa 1, składająca się z działek ewid. nr 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7.
 - 3) Wybudowane przyłącze wodociągowe przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez pracownika Urzędu Gminy w Rzeszycy – pracownik RUK w obecności Inwestora lub osoby przez niego upoważnionej, w zakresie zgodności wykonania przyłącza z opracowanym projektem i wydanymi warunkami technicznymi.
2. Parametry techniczne przyłącza;
 - 1) Włączenie do sieci wodociągowej wykonać za pomocą nawiertki NCS \varnothing 150/63 PE.
 - 2) Przyłącze wodociągowe zabezpieczyć zasuwą klinową z miękkim uszczelnieniem klina z obudową, skrzynką hydrauliczną i obrzeżem.
 - 3) Skrzynkę wodociągową z zasuwą umieścić jak najbliżej sieci wodociągowej, do której nieruchomość będzie przyłączana, lokalizacja imera winna być zaprojektowana w takim miejscu, aby wyeliminować jego uszkodzenie (przy granicy z drogą gminną).
 - 4) Lokalizację urządzeń i armatury należy oznakować w sposób trwały tabliczką informacyjną z pomiarem opisanym zgodnie z normą.
 - 5) W przypadku posiadania dodatkowo własnego ujęcia wody, wewnętrzna instalacja wodna winna być na trwałe odłączona od projektowanego ujęcia wody (pompa, hydrofor).
3. Maksymalne zapotrzebowanie na pobór wody na:
 - 3.1 Cele bytowe;
 - a) dobowe 1,65 m³/d.
 - b) godzinowe 1,98 m³/h
 - c) średniodobowe 0,17 m³/d

- 2.1 Cele pożarowe;
- a) Wewnętrzne max. 7,2 m³/h
 - b) Zewnętrzne max. 72 m³/h
4. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie planowanej rozbudowy wynosi 0,3 MPA (3 bary).
5. Woda z projektowanego przyłącza wodociągowego wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych.
6. Miejsce zainstalowania wodomierza głównego:
7. Wodomierz DN32 W dostarczy, zamontuje w pomieszczeniu budynku biurowego oraz opłombuje pracownik Referatu Infrastruktury i Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Rzeszycy.
8. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przekazać ją gestorowi sieci wodociągowej.
9. Koszty wybudowania przyłącza wodociągowego w całości obciążają Inwestora
10. Termin ważności warunków przyłączenia;
- warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Inwestora
Marcin Marzec
Instal-tech Marcin Marzec
ul. Nowohucka 92a/15
30-728 Kraków
2. a/a

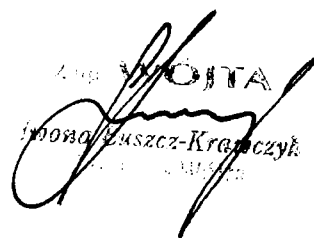

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- 1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Rzeszyca, dane kontaktowe: ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeszyca, tel. 44 710 51 11, e-mail: ug@rzeszyca.pl
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.